

SILOVÉ NAPÁJENÍ:

Napájení vnitřní jednotky (Hydrobox)
– CKY 5X2,5 JIŠTĚNÍ 3X16A (400V)

Napájení venkovní jednotky
– CYKY 5X2,5 JIŠTĚNÍ 3X16A (400V)
– KOMUNIKAČNÍ KABEL VENKOVNÍ–VNITŘNÍ JEDNOTKA CYKY 5X1,5
Napájení venkovní jednotky je skrze vnitřní jednotku.

POZICE:


- 1.1 –TEPELNÉ ČERPADLO Panasonic T-CAP WH-UX16HE8 16kW (400V)
- 1.2 –VNITŘNÍ JEDNOTKA Panasonic WH-SXC16H9E8 (hydro box) 9(3+3+3)kW
- 1.3 –PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (Panasonic)
- 1.4 –EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX NG 25/6bar
- 1.5 –DEMINERALIZAČNÍ FILTR – PRO PLNĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ IVAR FP DEMI 200 BIG
- 1.6 –VYVAŽOVACÍ VENTIL Heimeier Mikrotherm DN25 – přímý

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ UT
- VRATNÉ POTRUBÍ UT
- ROZVODY STUDENÉ VODY
- ROZVODY CHLADIVA

LEGENDA ARMATUR:

- ČERPADLO
- UZÁVÍRACÍ ARMATURA
- FILTR
- ZPĚTNÝ VENTIL, Klapka
- KULOVÝ KOHOUT
- POJISTNÝ VENTIL
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- TEPLOMĚR
- MANOMETR
- TROJCESTNÝ ROZDĚLOVACÍ VENTIL S EL.POHONEM
- TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- TERMOSTATICKÝ VENTIL
- PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL
- čidlo do jímky
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (automatický)
- VYVAŽOVACÍ VENTIL

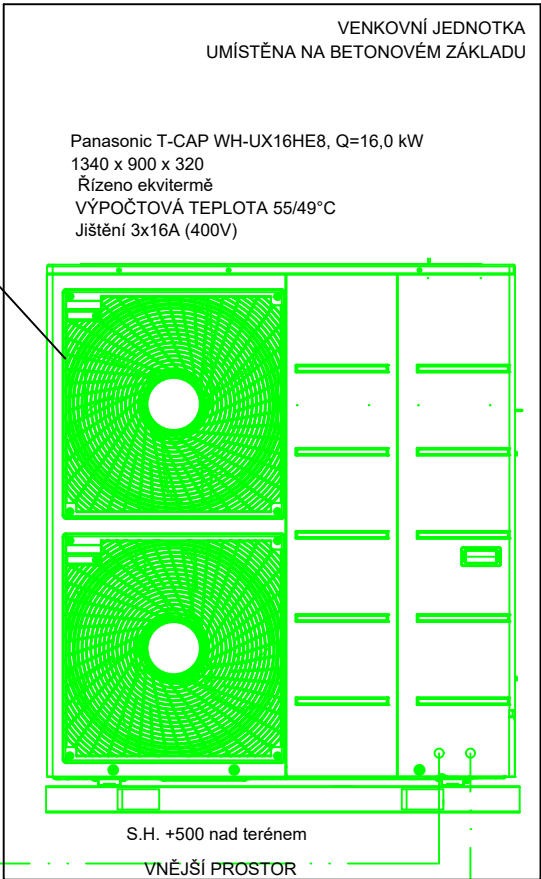

VYPRACOVAL: Filip Kořínek		ZMĚNA:		<div>ANĎĚL</div> <div>vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.</div> <div>www.andelvztklima.cz</div> <div>IČ:01473832, DIČ:CZ01473832</div> <div>Kancelář: 267 26 Všemodice 53</div>
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Tomáš Kunc				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		PODPIS:		
INVESTOR: AGP Beroun-agropodnik, a.s. Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr				
AKCE: Stavební úpravy stávající haly č.5,8,10 východní za účelem snížení energetické náročnosti budovy (na pozemku parc.č. st.211 k.ú. Neumětely)				
OBSAH: Vytápění		DATUM: 07.01.2022		MĚŘÍTKO:
		STUPĚN: DSP		PARÉ Č.:
		FORMÁT: 4xA4		
NÁZEV VÝKRESU: Schéma zapojení navrženého stavu haly č.5,8,10 východní sektor		Č. VÝKRESU: D.1.4.1.5		