


ŘEZ D-D'

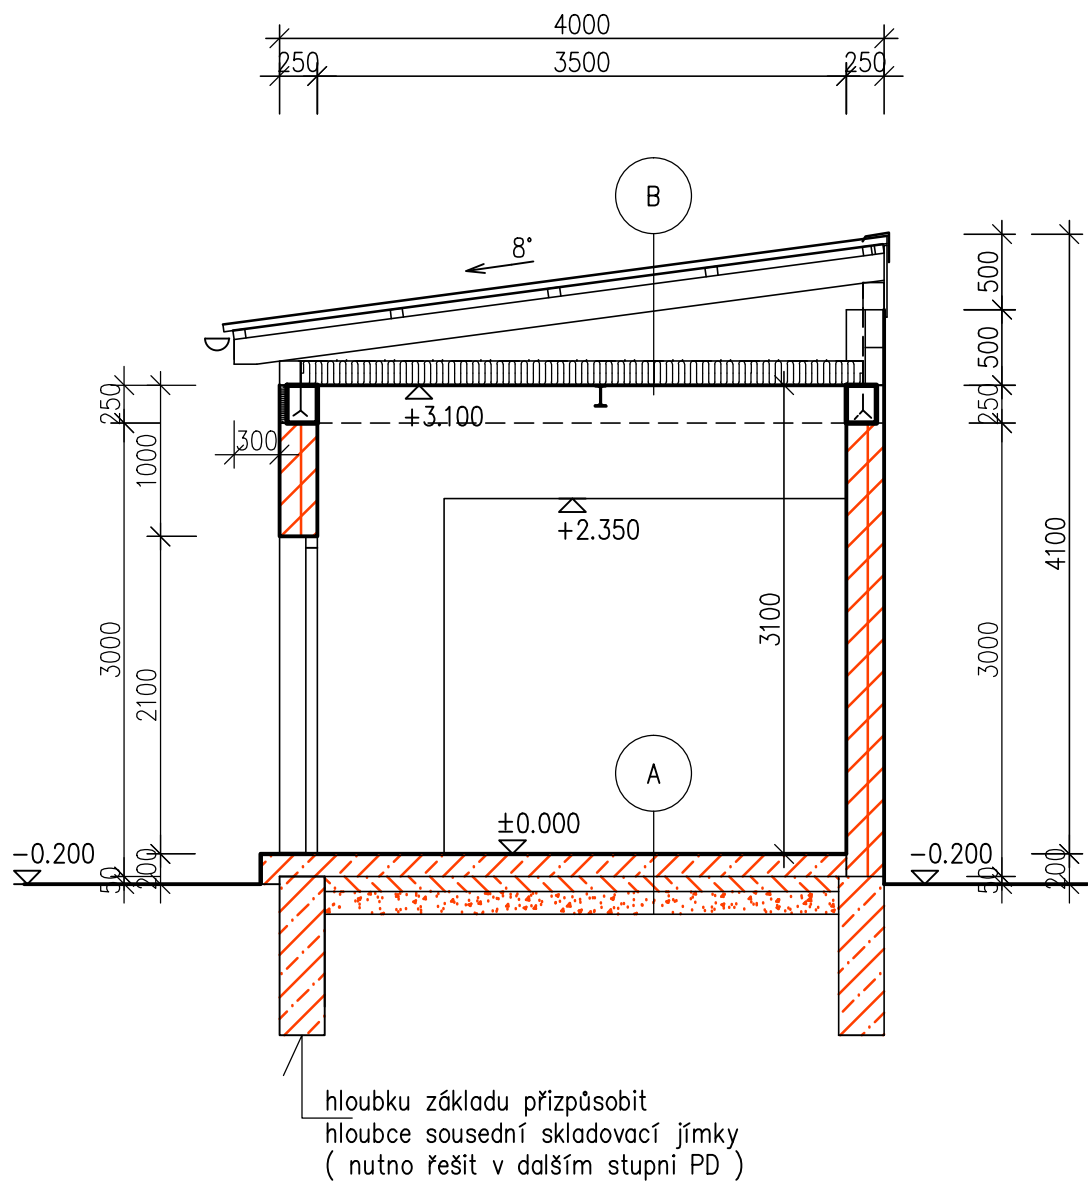

- A
- Stěrka
 - Betonová mazanina B 20 tl. 90 – 140 mm
vyztužení ocelovou sítí při spodním lici
SV prům. 6,3 mm oka 150/150 mm
 - Izolace proti zemní vlhkosti 1xNP+1x Bitagit S
 - Podkladní beton B 15 tl. 100 mm
 - Hutněný štěrkopísek tl. 150 mm
 - Upravená zemní pláň / zhutněný násyp
- B
- Plechová tvarovaná krytina na dřevěných latích
 - Krov
 - PUR panel

Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro stavební povolení, čemuž odpovídá rozsah a podrobnosti stavebně – konstrukčního řešení.

Detailní návrhy technického a konstrukčního řešení, včetně materiálové specifikace budou součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby.

Definitivní návrh rozměrů a dimenzí jednotlivých konstrukčních prvků musí být ověřen a upřesněn projektové dokumentací pro realizaci stavby.

±0,000 = 600,60 = ČISTÁ PODLAHA V CHODBÁCH

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	PROJEKTOVÁNÍ	
Vrána Jaroslav	Vrána Jaroslav	HP DesignJET 610	VRÁNA JAROSLAV	
			OKRUŽNÍ 1728	
			393 01 Pelhřimov	
Kraj : Pardubický	Obec : Horní Bradlo	St. úřad : Nasavky	Formát :	2 A4
Investor : Zem. a. s. Horní Bradlo, Horní Bradlo 57, 539 53			Datum :	03/2023
Akce : MODERNIZACE STÁJE PRO KRÁVY JAVORNÉ			Účel :	DUR+DSP
- ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM			Č. Zakázky :	
Objekt : S0.01 STÁJ			Měřítko :	Číslo výkr. :
Výkres : ŘEZ D – D'			1 : 50	D.1.1.06