



KONZOLA K1

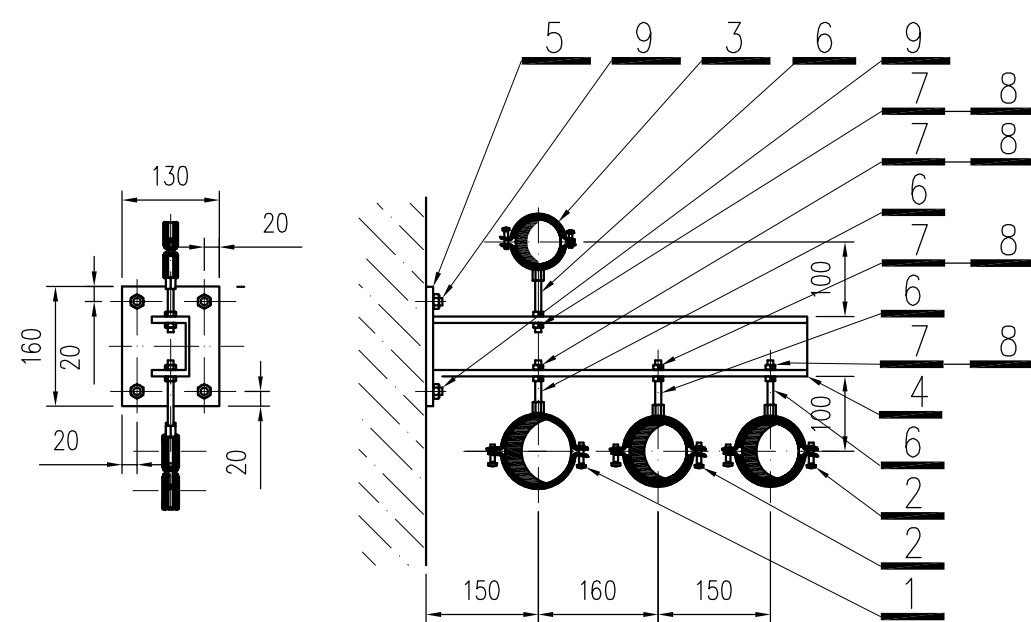


Konzola K1 sestávající z				1 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Objemka M10	DN 80		1 ks
2	Objemka M10	DN 65		2 ks
3	Objemka M10	DN 50		1 ks
4	Týč UPE 80	délka 510	ČSN EN 10365	1 ks
5	Plech	160x130x6	ČSN EN 10051	1 ks
6	Týč zdvínací M10 pozink.	délka 100		4 ks
7	Matice pozink.		ČSN 021401 - ISO 8673	4 ks
8	Kodločka pozink.	M10	ČSN 021702	4 ks
9	Matice průvlekové do zdvlu	M10		4 ks

KONZOLA K2

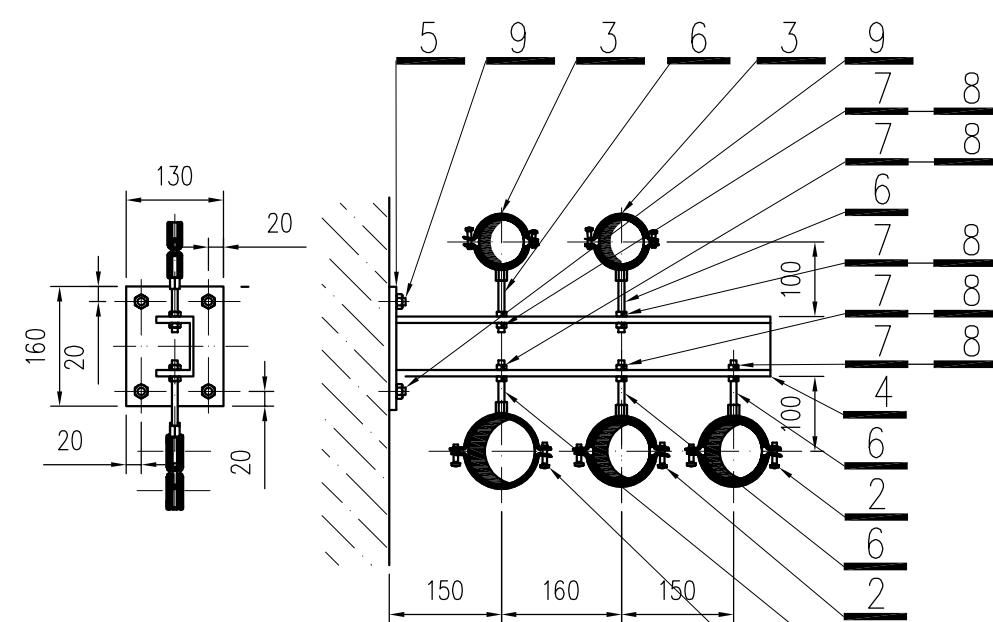


Konzola K2 sestávající z					1 ks
Pos.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství	
1	Objímka M10	DN 80		1 ks	
2	Objímka M10	DN 65		2 ks	
3	Objímka M10	DN 50		2 ks	
4	Týč UPE 80	dleka 510	ČSN EN 10365	1 ks	
5	Plech	160x1306	ČSN EN 10051	5 ks	
6	Týč zavěšovač M10 pozink.	dleka 100		10 ks	
7	Matice pozink.	M10	ČSN 021401 - ISO 8673	10 ks	
8	Podložka pozink.	M10	ČSN 021702	5 ks	
9	Kabel, průřezová do zdiva	M10		4 ks	

KONZOLA K3

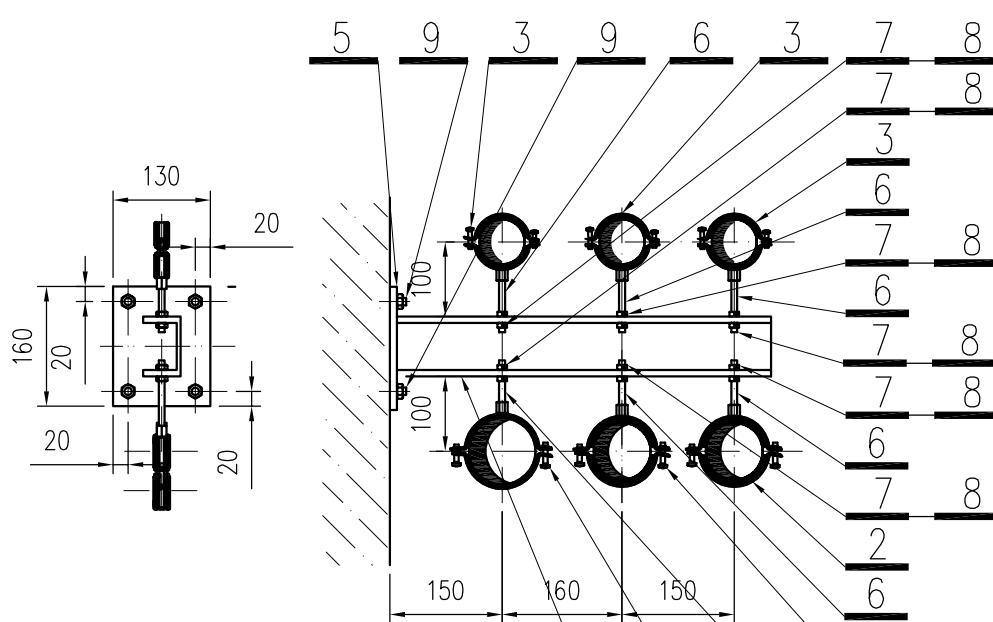


Konzola K3 sestávající z				1 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Objemka M10	DN 80		1 ks
2	Objemka M10	DN 65		2 ks
3	Objemka M10	DN 50		3 ks
4	Tyč UPE 80	délka 510	ČSN EN 10365	1 ks
5	Plech	1900x130x8	ČSN EN 10051	6 ks
6	Tyč zhotoví M10 pozink.	délka 1000		6 ks
7	Maticе pozink.	M 10	ČSN 021401 - ISO 8673	12 ks
8	Podložka pozink.	M 10	ČSN 021702	6 ks
9	Kovba průrůvková do zdva	M 10		4 ks

KONZOLA K4

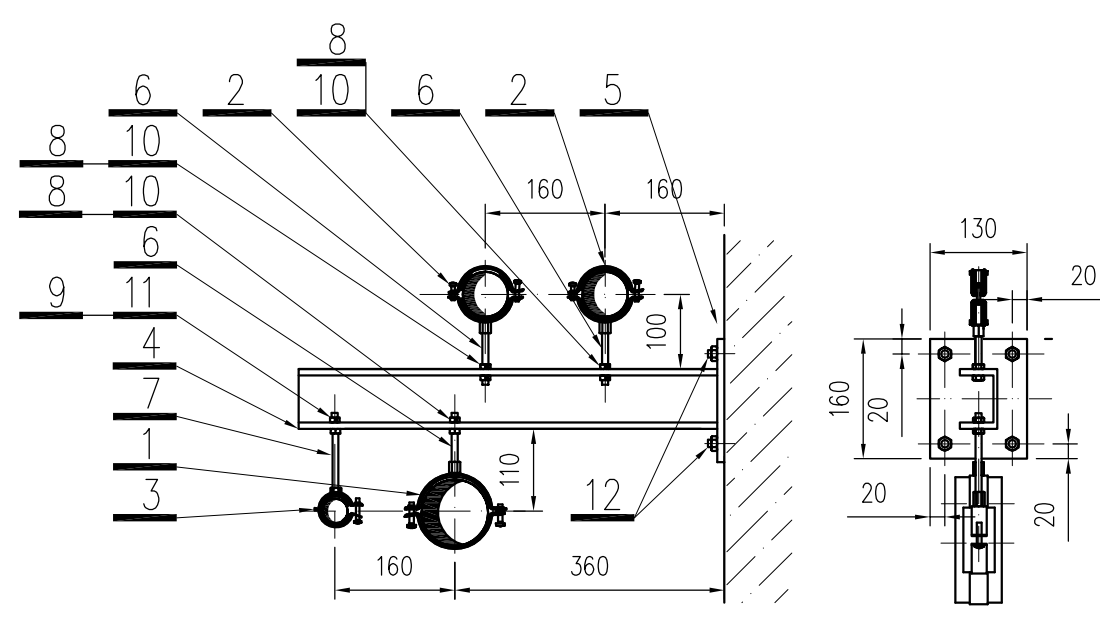


Konzola K4 sestávající z				3 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Objímka M10	DN 80		1 ks
2	Objímka M10	DN 50		2 ks
3	Objímka M8	DN 25		1 ks
4	Typ E UPE	odška 550	ČSN EN 10365	1 ks
5	Plech	150x130x6	ČSN EN 10051	1 ks
6	Typ zátvorka M10 pozink.	odška 100		3 ks
7	Typ zátvorka M8 pozink.	odška 100		1 ks
8	Maticе pozink	M10	ČSN 021401 - ISO 8673	6 ks
9	Maticе pozink	M8	ČSN 021401 - ISO 8673	2 ks
10	Podtlaková pozink	M10	ČSN 021702	1 ks
11	Podtlaková pozink	M8	ČSN 021702	1 ks
12	Kopa nřivřetěvná do zřetě	M10		4 ks

KONZOLA K5

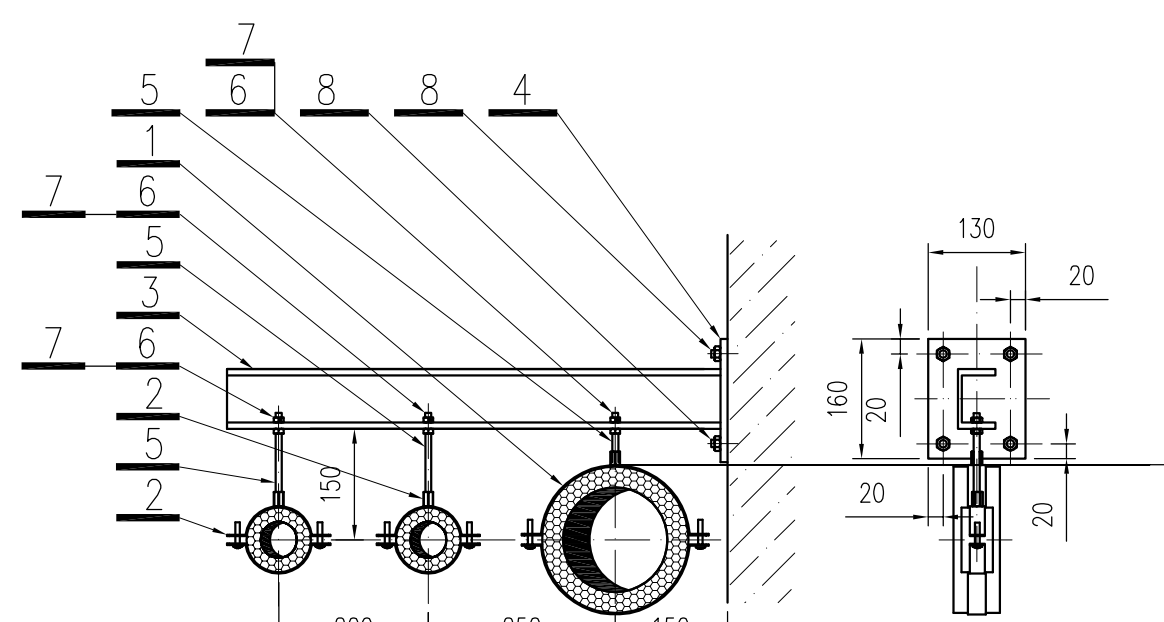


Konzola K5 sestávající z				2 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Objímka izolační chládová M10	DN 125 tl.iz.30		1 ks
2	Objímka izolační chládová M10	DN 40 tl.iz.25		1 ks
3	Týč UPE 80	děka 650	ČSN EN 10365	1 ks
4	Plech	160x130x6	ČSN EN 10051	1 ks
5	Týč zdvlovitá M10 pozink.	děka 100		3 ks
6	Maticе pozink	M10	ČSN 021401 - ISO 8673	9 ks
7	Podložka pozink	M10	ČSN 021702	3 ks
8	Kotva průvleková do zdiva	M10		4 ks

KONZOLA K6

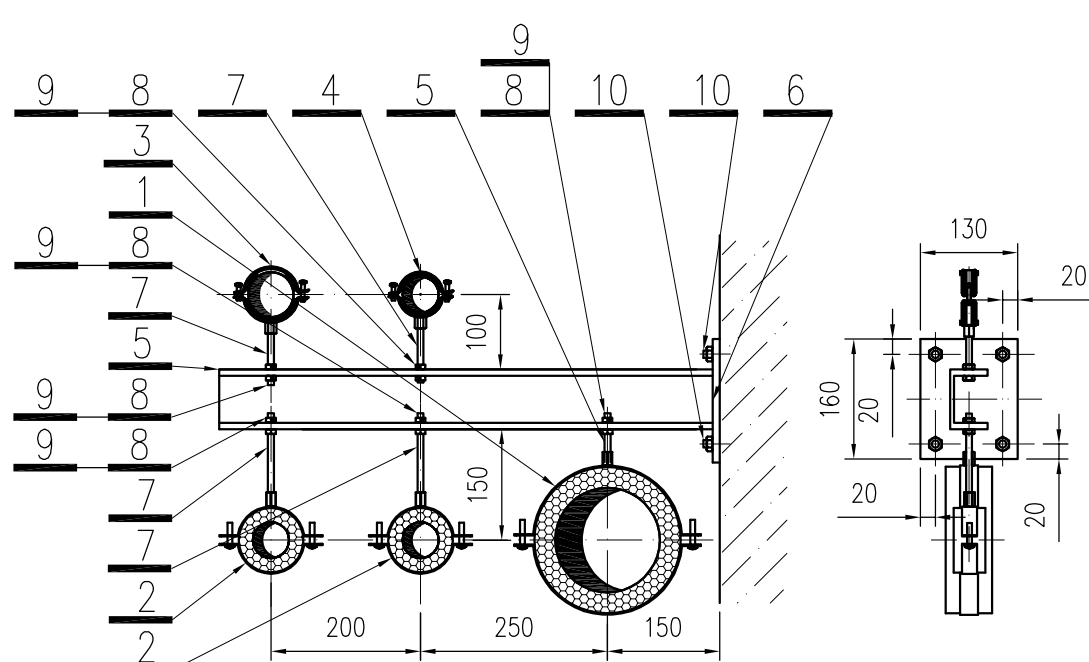


Konzola K6 sestávající z				2 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Objemka izolační chladová M10	DN 125 tl. 30		1 ks
2	Objemka izolační chladová M10	DN 40 tl. 25		2 ks
3	Objemka M10	DN 40		1 ks
4	Objemka M10	DN 40		1 ks
5	Týc UPE B0	delka 650	ČSN EN 10365	1 ks
6	Plech	160x130x6	ČSN EN 10051	1 ks
7	Týc závitová M10 pozink.	delka 100		5 ks
8	Matice pozink.	M10	ČSN 021401 - ISO 8673	10 ks
9	Podtlaková spojka	M10	ČSN 021702	3 ks
10	Kóba průřezová do zářie	M10		4 ks

KONZOLA K7

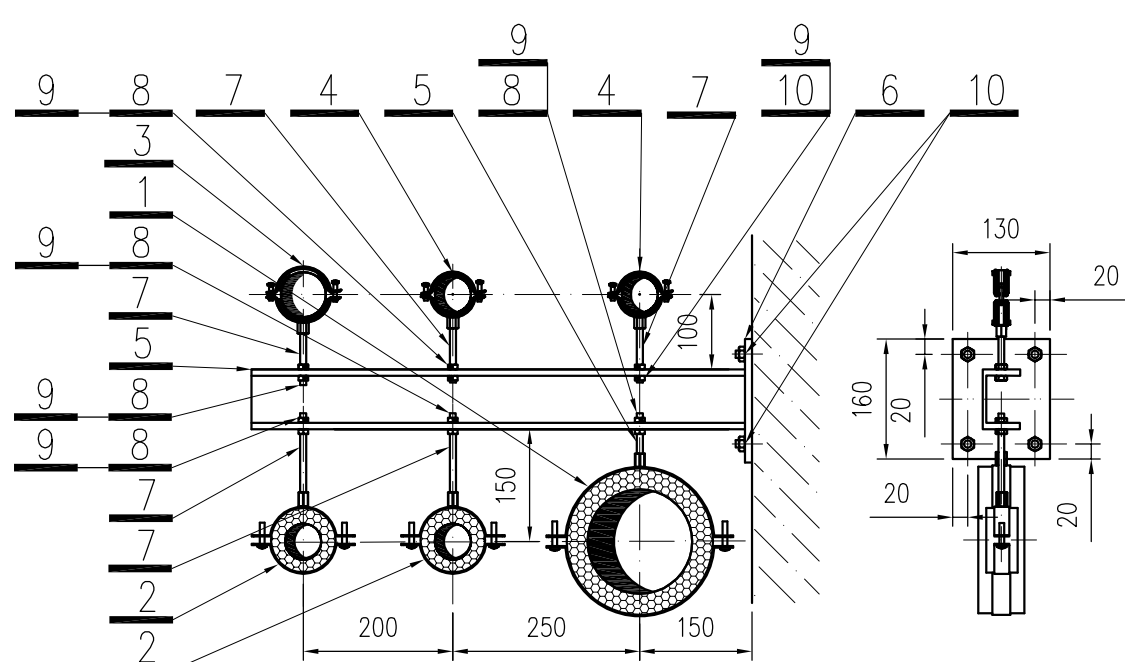


Konzola K7 sestávající z				1 ks
Pos.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Objemka izolací chladiv M10	DN 125 tl. 30		1 ks
2	Objemka izolací chladiv M10	DN 40 tl. 25		2 ks
3	Objemka M10	DN 40		1 ks
4	Objemka M10	DN 40		2 ks
5	Typ UPE 80	dekla 650	ČSN EN 10305	1 ks
6	Plech	160x106x16	ČSN EN 10051	1 ks
7	Typ zálohová M10 pozink.	dekla 100		6 ks
8	Mátce pozink.	M10	ČSN 021401 - ISO 8673	12 ks
9	Podšlápká pozink.	M10	ČSN 021702	6 ks
10	Kobura průřeková do zdva	M10		4 ks

KONZOLA K8

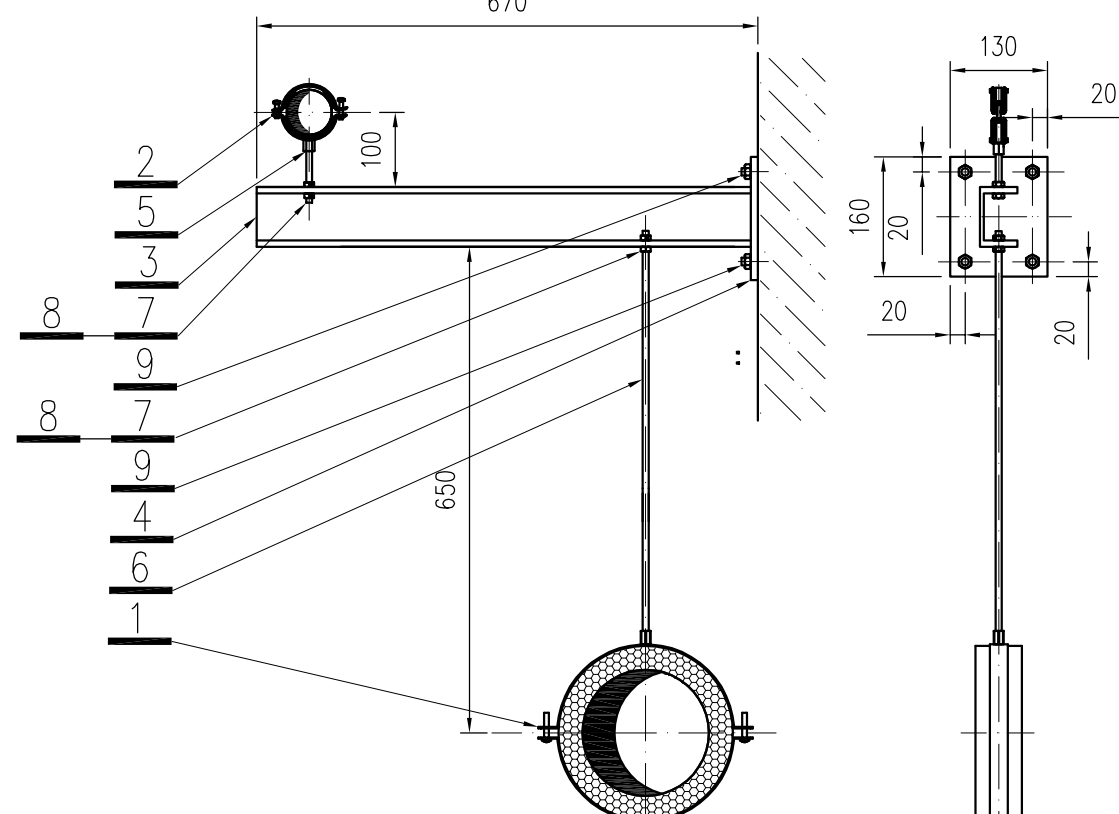


Konzola K8 sestávající z				1 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Opjinka izolální chladová M10	DN 150 li iz 32		1 ks
2	Opjinka M10	DN 50		1 ks
3	Týč UPE 80	děka 670	ČSN EN 10365	1 ks
4	Plech	160x130x6	ČSN EN 10051	1 ks
5	Týč závitová M10 pozink.	děka 100		1 ks
6	Týč závitová M10 pozink.	děka 650		1 ks
7	Maticе pozink.	M10	ČSN 021401 - ISO 9673	4 ks
8	Podložka pozink.	M10	ČSN 021702	2 ks
9	Kotva průřeková do zdíva	M10		4 ks

KONZOLA K9

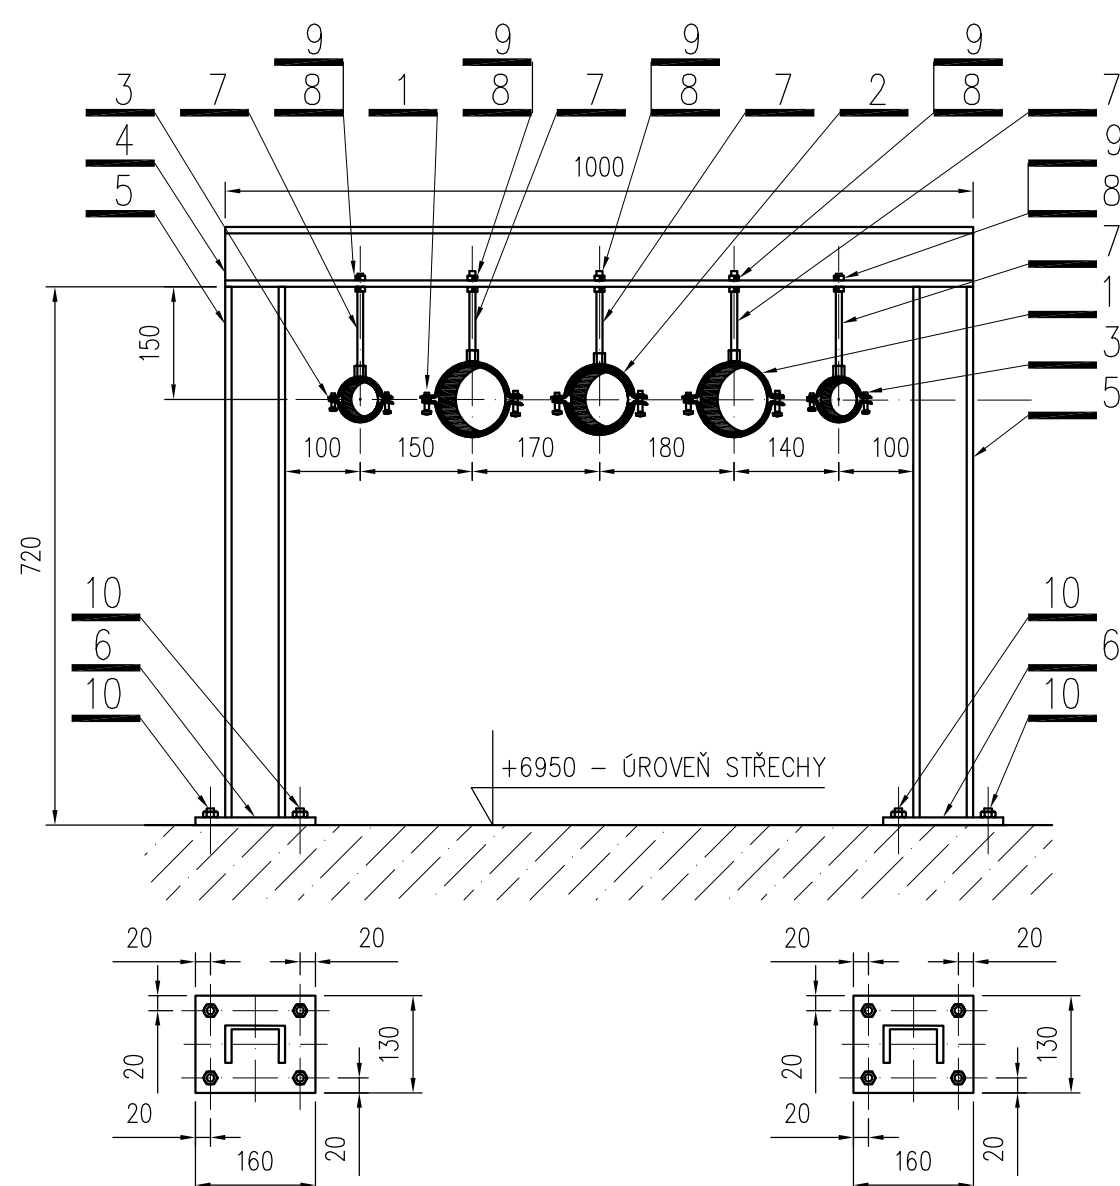


Konzola K9 sestávající z				1 ks
Pos.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Objemka M10	DN 80		2 ks
2	Objemka M10	DN 65		1 ks
3	Objemka M10	DN 40		1 ks
4	Týč UPE 80	délka 1000	ČSN EN 10365	2 ks
5	Týč UPE 80	délka 720	ČSN EN 10368	2 ks
6	Plech	160x130x6	ČSN EN 10051	2 ks
7	Týč zátuvový M10 pozink.	délka 150		5 ks
8	Matice pozink.	M10	ČSN 021401 - ISO 8673	10 ks
9	Podložka pozink.	M10	ČSN 021022	5 ks
10	Kotva průřezová do betonu	M10		8 ks

KONZOLA K10

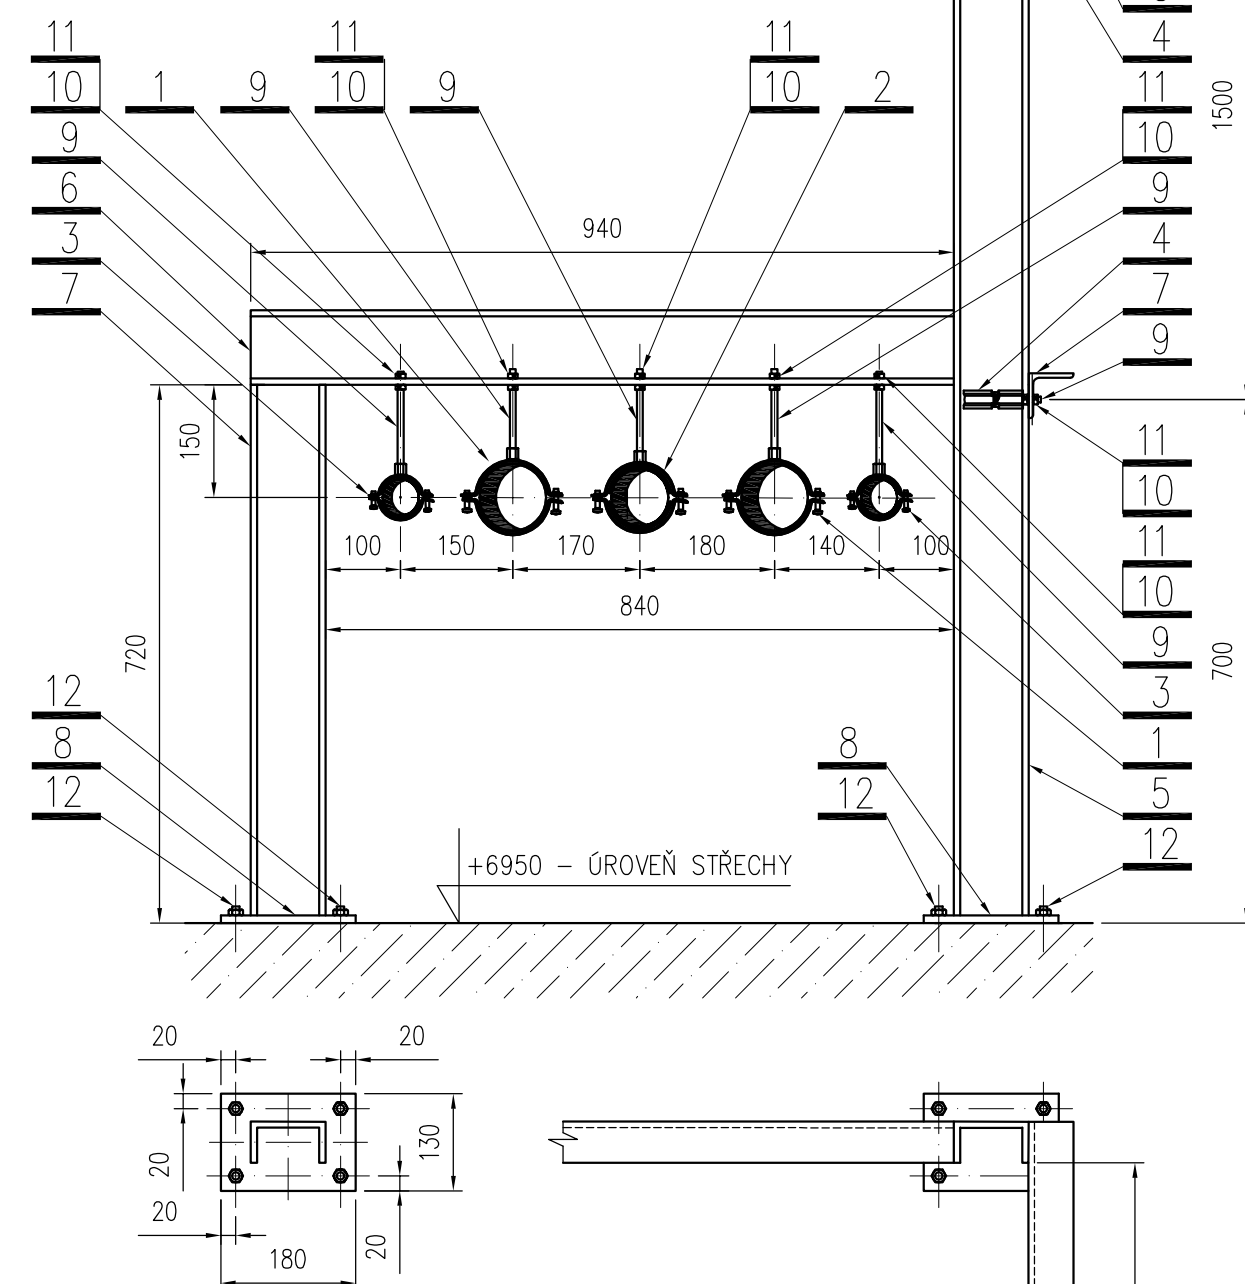


Konzola K10 sestává vají z				1 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norm. a. výkres	Množství
1	Objímka M10	DN 80		2 ks
2	Objímka M10	DN 65		1 ks
3	Objímka M10	DN 50		2 ks
4	Objímka M10	DN 40		2 ks
5	Typ UPE 100	dělná 2300	ČSN EN 10365	1 ks
6	Typ UPE 100	dělná 950	ČSN EN 10365	1 ks
7	Typ UPE 100	dělná 750	ČSN EN 10365	1 ks
8	Plech	180x130x3	ČSN EN 10051	2 ks
9	Typ zátavky M10 pozink.	dělná 200		8 ks
10	Maticové pozink.	M10	ČSN 021401 - ISO 9673	10 ks
11	Podložka pozink.	M10	ČSN 021702	8 ks
12	Kotva průřezová do betonu	M10		8 ks

KONZOLA K11

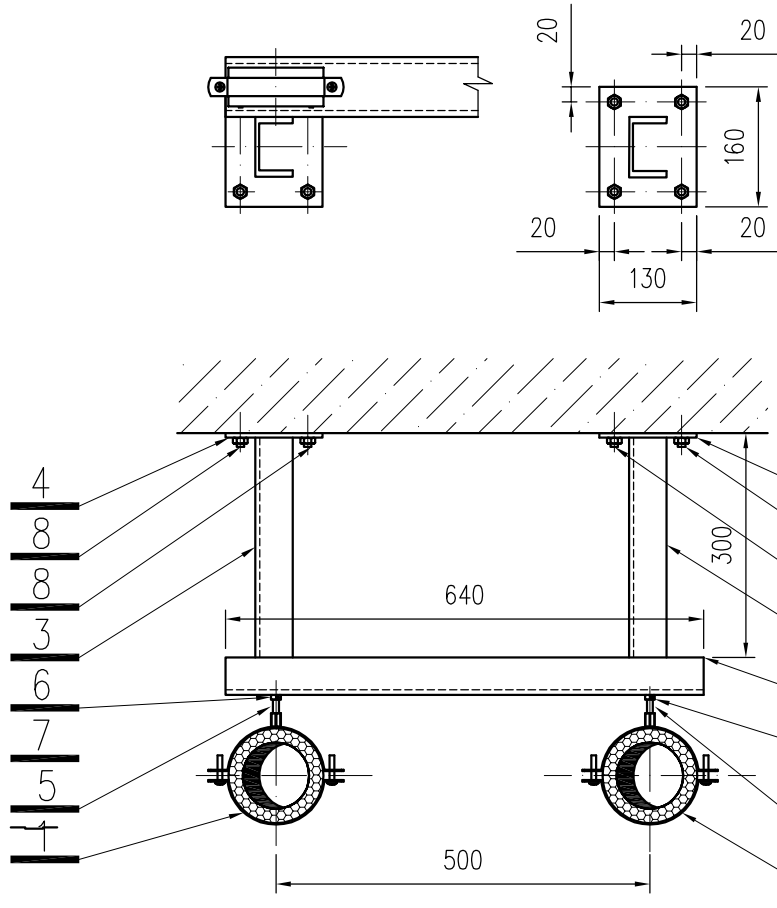


Konzola K11 sestávajúc z				2 ks
Poz.	Názov	Rozměr	Norma, výkres	Množstvo
1	Objemka izolačná chladiť M 10	DN 80 II z 28		2 ks
2	Týč UPE 80	odk 940	ČSN EN 10385	1 ks
3	Týč UPE 80	odk 350	ČSN EN 10395	2 ks
4	Plech	160x130x6	ČSN EN 10051	2 ks
5	Týč závitová M 10 pozink.	odk 150		2 ks
6	Maticе pozink.	M 10	ČSN 021401 - ISO 8673	4 ks
7	Podložka pozink.	M 10	ČSN 021702	2 ks
8	Kotva príručná do zdiva	M 10		8 ks

KONZOLA K12

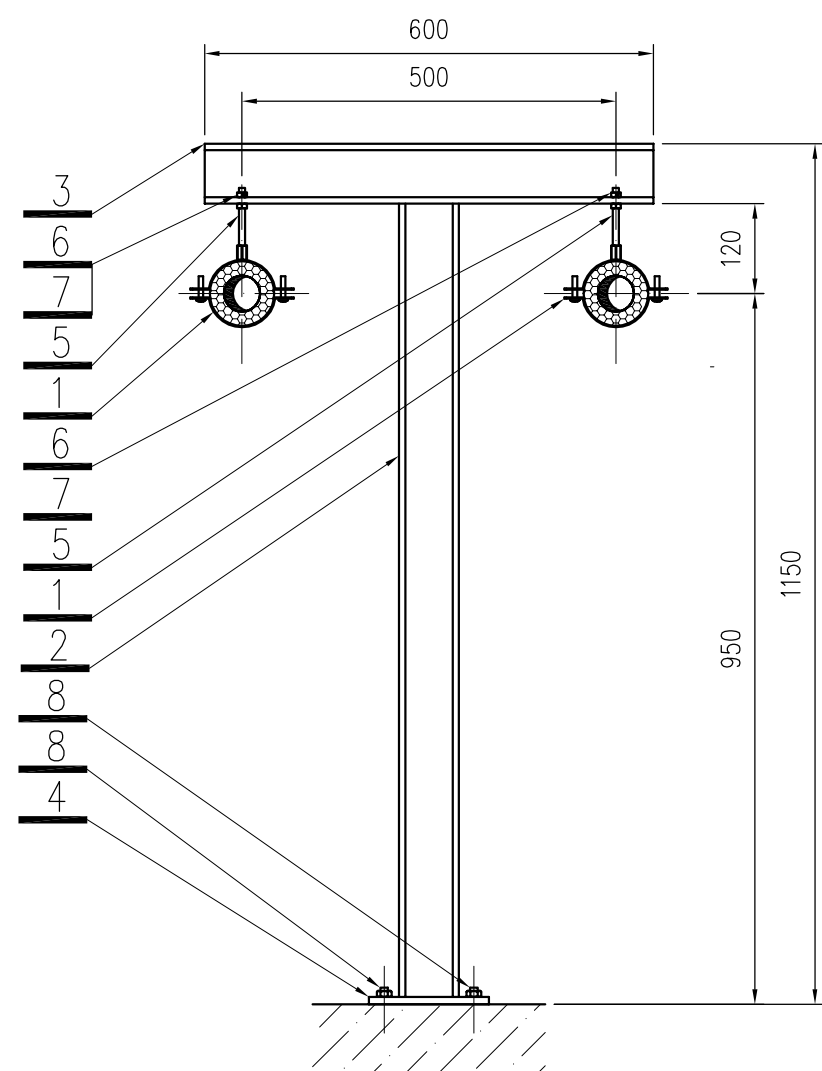

Technical drawing of a square plate with a central slot and four holes. The plate has a total width of 20 and a total height of 20. The central slot has a width of 160 and a height of 20. There are four holes, each with a diameter of 20, located at the corners of the plate. The distance from the center of the plate to the center of each hole is 20.

KONZOLA K13

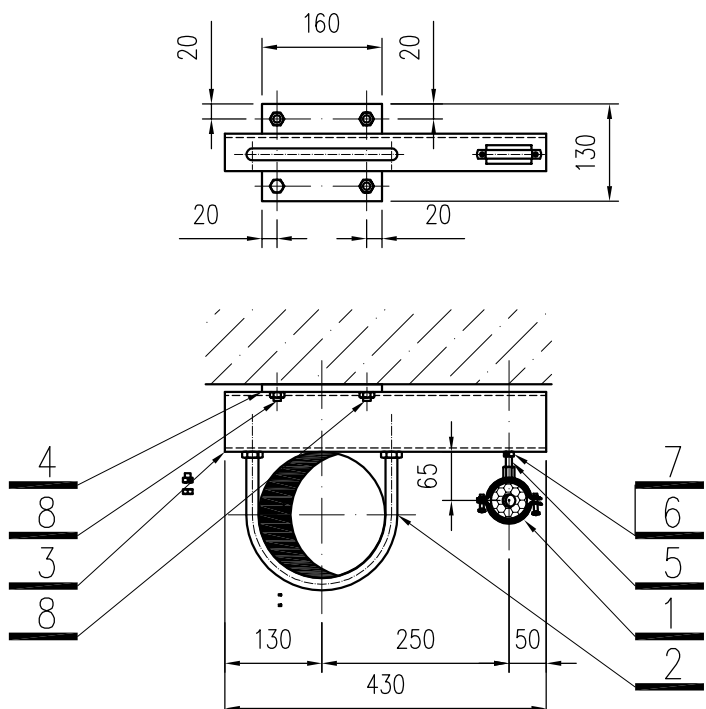

Konzola K13 sestávající z				2 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Osmkva izolální chladová M8	DN 15 tl.iz.22		1 ks
2	Thymen provedení pozink	DN 150	ON 130725	1 ks
3	Tyt UPE 80	délka 430	CSN EN 10365	1 ks
4	Plech	160x130x6	CSN EN 10051	1 ks
5	Tyt zavitová M8 pozink.	délka 100		1 ks
6	Maticе pozink	M8	CSN 021401 - ISO 8673	2 ks
7	Podložka pozink	M8	CSN 021702	2 ks
8	Kohva průvleková do betonu	M10		4 ks

Konzola K12 seřazováací z				1 ks
Poz.	Název	Rozměr	Norma, výkres	Množství
1	Optymka izolační chladová M10	CN 40 II z 25		2 ks
2	Týč UPE 80	délka 1070	ČSN EN 10365	1 ks
3	Týč UPE 80	délka 600	ČSN EN 10365	1 ks
4	Plech	160x130x6	ČSN EN 10051	1 ks
5	Týč závitová M10 pozink.	délka 150		2 ks
6	Matice pozink	M10	ČSN 021401 - ISO 8873	4 ks
7	Podložka pozink	M10	ČSN 021702	2 ks
8	Kotva průvleková do betonu	M10		4 ks

MĚŘITKO 1:10	Jméno _____ Podpis _____ Datum 03/21	Změřeno _____ Navrhl _____ Kontroloval _____ Schválil _____ Datum _____ číslo změny _____
	SKARTAČNÍ ZNAK KONTROLOVAL INC. POZDĚNA 03/21 SCHVÁLIL INC. POZDĚNA 03/21	
	ZAKÁZKA PŘÍSTAVBA HALY VÁHALA s.r.o. NÁZEV ULOŽENÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ	CELEK CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ ARCHIVNÍ ČÍSLO K-1-522 Listů 3 List 2