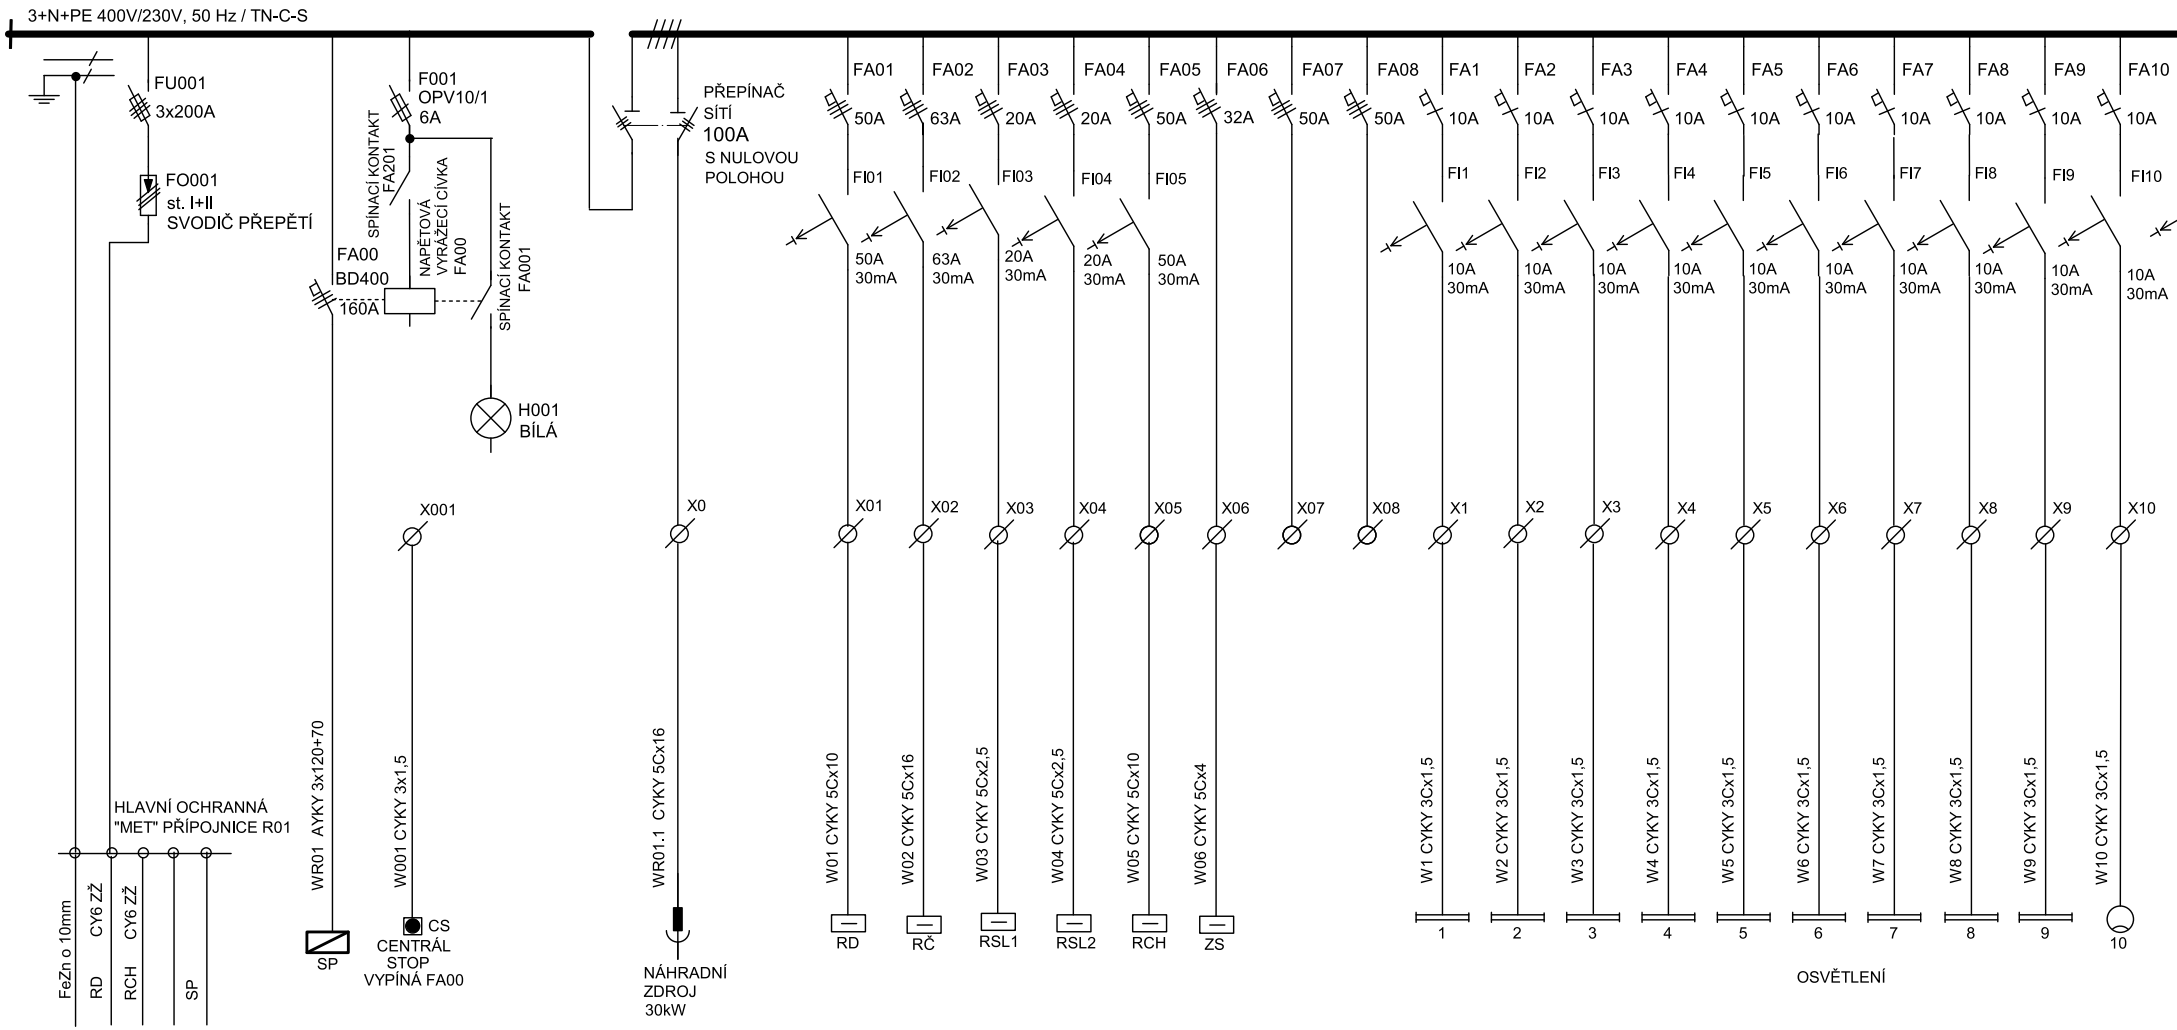
3+N+PE 400V/230V, 50 Hz / TN-C-S
FU001
3x200A
FO001
st. I+II
SVODIČ PŘEPĚTÍ
F001
OPV10/1
6A
SPÍNACÍ KONTAKT
FA201
NAPĚTOVÁ
VYRÁŽECÍ CÍVKA
FA00
SPÍNACÍ KONTAKT
FA001
FA00
BD400
160A
H001
BÍLÁ
PŘEPÍNAČ
SÍTÍ
100A
S NULOVOU
POLOHOU
FA01
50A
FI01
50A
30mA
FA02
63A
FI02
63A
30mA
FA03
20A
FI03
20A
30mA
FA04
20A
FI04
20A
30mA
FA05
50A
FI05
50A
30mA
FA06
32A
FA07
50A
FA08
50A
FA1
10A
FI1
10A
30mA
FA2
10A
FI2
10A
30mA
FA3
10A
FI3
10A
30mA
FA4
10A
FI4
10A
30mA
FA5
10A
FI5
10A
30mA
FA6
10A
FI6
10A
30mA
FA7
10A
FI7
10A
30mA
FA8
10A
FI8
10A
30mA
FA9
10A
FI9
10A
30mA
FA10
10A
FI10
10A
30mA
X001
X0
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X08
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
HLAVNÍ OCHRANNÁ
"MET" PŘÍPOJNICE R01
FeZn o 10mm
CY6 ZŽ
RD
CY6 ZŽ
RCH
SP
WR01 AYKY 3x120+70
SP
W001 CYKY 3x1,5
CS
CENTRÁL
STOP
VYPÍNÁ FA00
WR01.1 CYKY 5Cx16
NÁHRADNÍ
ZDROJ
30kW
W01 CYKY 5Cx10
RD
W02 CYKY 5Cx16
RČ
W03 CYKY 5Cx2,5
RSL1
W04 CYKY 5Cx2,5
RSL2
W05 CYKY 5Cx10
RCH
W06 CYKY 5Cx4
ZS
W1 CYKY 3Cx1,5
1
W2 CYKY 3Cx1,5
2
W3 CYKY 3Cx1,5
3
W4 CYKY 3Cx1,5
4
W5 CYKY 3Cx1,5
5
W6 CYKY 3Cx1,5
6
W7 CYKY 3Cx1,5
7
W8 CYKY 3Cx1,5
8
W9 CYKY 3Cx1,5
9
W10 CYKY 3Cx1,5
10
OSVĚTLENÍ

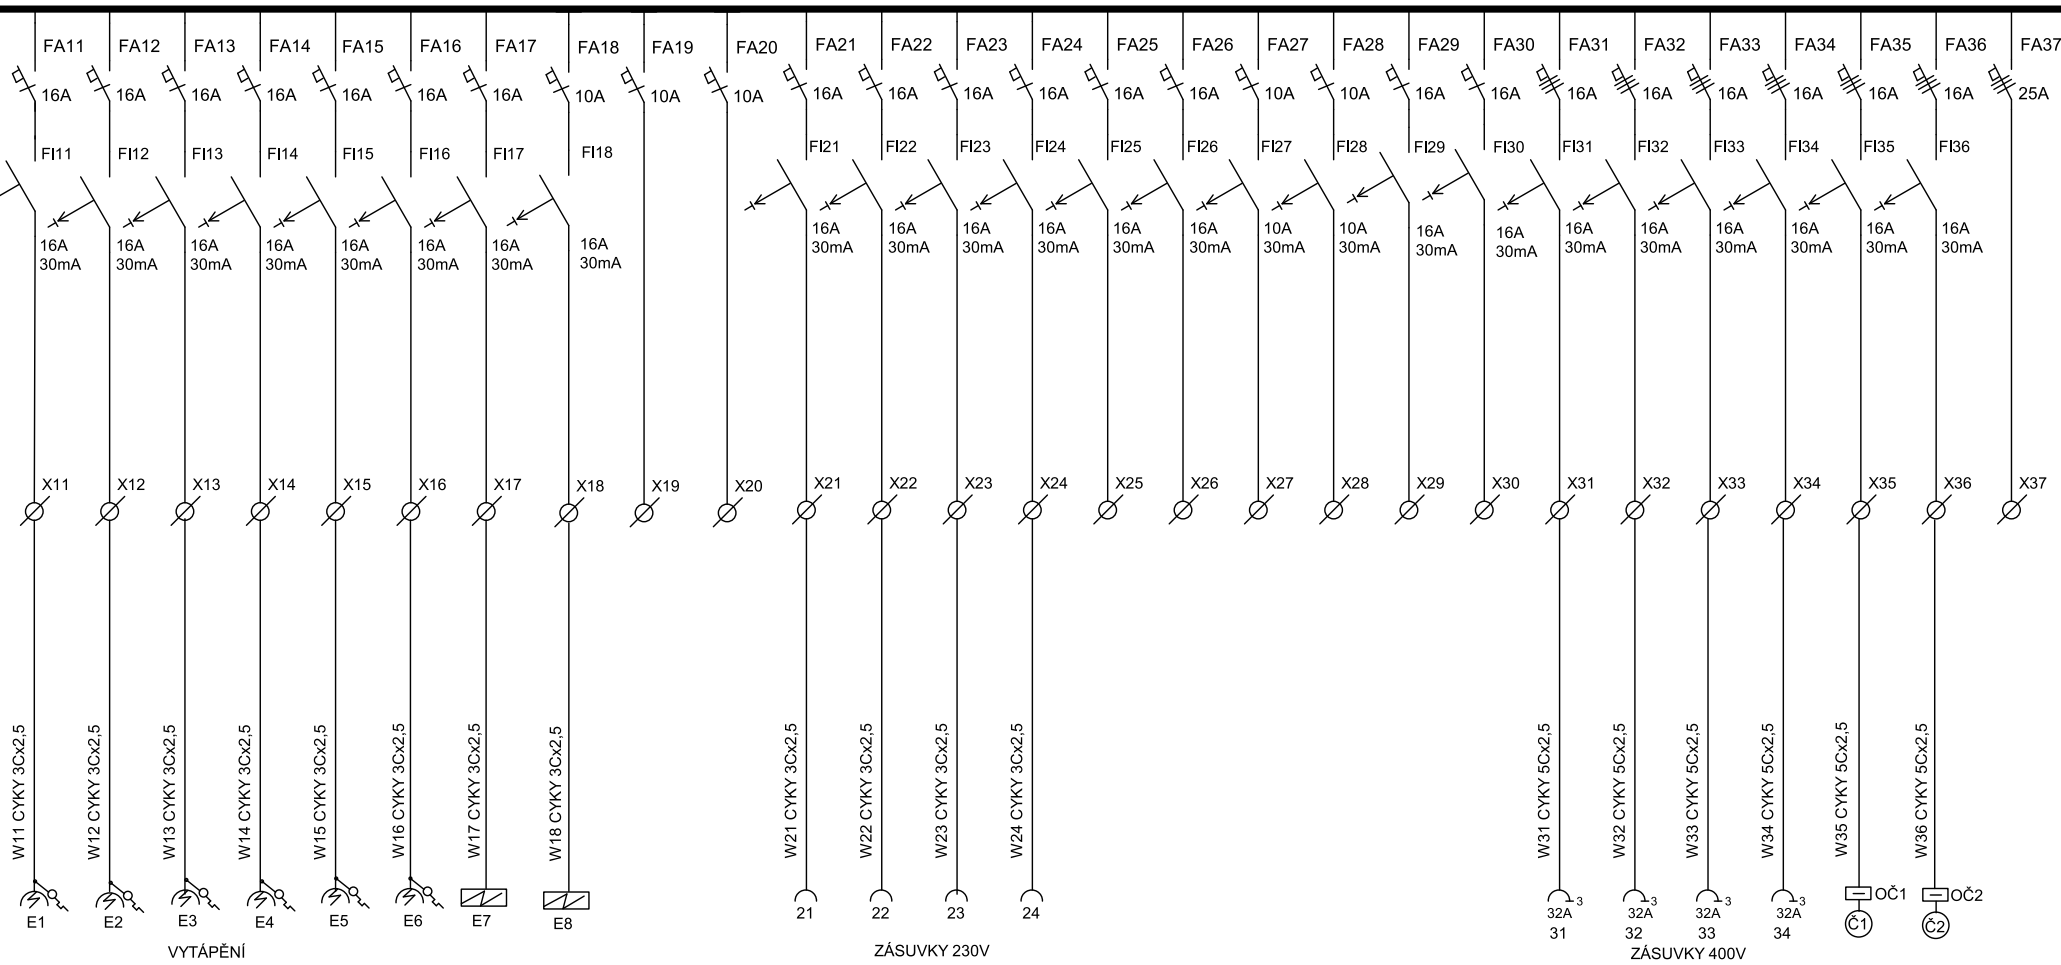
FA11 16A FI11 16A 30mA X11 W11 CYKY 3Cx2,5 E1
FA12 16A FI12 16A 30mA X12 W12 CYKY 3Cx2,5 E2
FA13 16A FI13 16A 30mA X13 W13 CYKY 3Cx2,5 E3
FA14 16A FI14 16A 30mA X14 W14 CYKY 3Cx2,5 E4
FA15 16A FI15 16A 30mA X15 W15 CYKY 3Cx2,5 E5
FA16 16A FI16 16A 30mA X16 W16 CYKY 3Cx2,5 E6
FA17 16A FI17 16A 30mA X17 W17 CYKY 3Cx2,5 E7
FA18 10A FI18 16A 30mA X18 W18 CYKY 3Cx2,5 E8
VYTÁPĚNÍ
FA19 10A X19
FA20 10A X20
FA21 16A FI21 16A 30mA X21 W21 CYKY 3Cx2,5 21
FA22 16A FI22 16A 30mA X22 W22 CYKY 3Cx2,5 22
FA23 16A FI23 16A 30mA X23 W23 CYKY 3Cx2,5 23
FA24 16A FI24 16A 30mA X24 W24 CYKY 3Cx2,5 24
ZÁSUVKY 230V
FA25 16A FI25 16A 30mA X25
FA26 16A FI26 16A 30mA X26
FA27 10A FI27 10A 30mA X27
FA28 10A FI28 10A 30mA X28
FA29 16A FI29 16A 30mA X29
FA30 16A FI30 16A 30mA X30
FA31 16A FI31 16A 30mA X31 W31 CYKY 5Cx2,5 3 32A 31
FA32 16A FI32 16A 30mA X32 W32 CYKY 5Cx2,5 3 32A 32
FA33 16A FI33 16A 30mA X33 W33 CYKY 5Cx2,5 3 32A 33
FA34 16A FI34 16A 30mA X34 W34 CYKY 5Cx2,5 3 32A 34
ZÁSUVKY 400V
FA35 16A FI35 16A 30mA X35 W35 CYKY 5Cx2,5 OČ1 Č1
FA36 16A FI36 16A 30mA X36 W36 CYKY 5Cx2,5 OČ2 Č2
FA37 25A X37

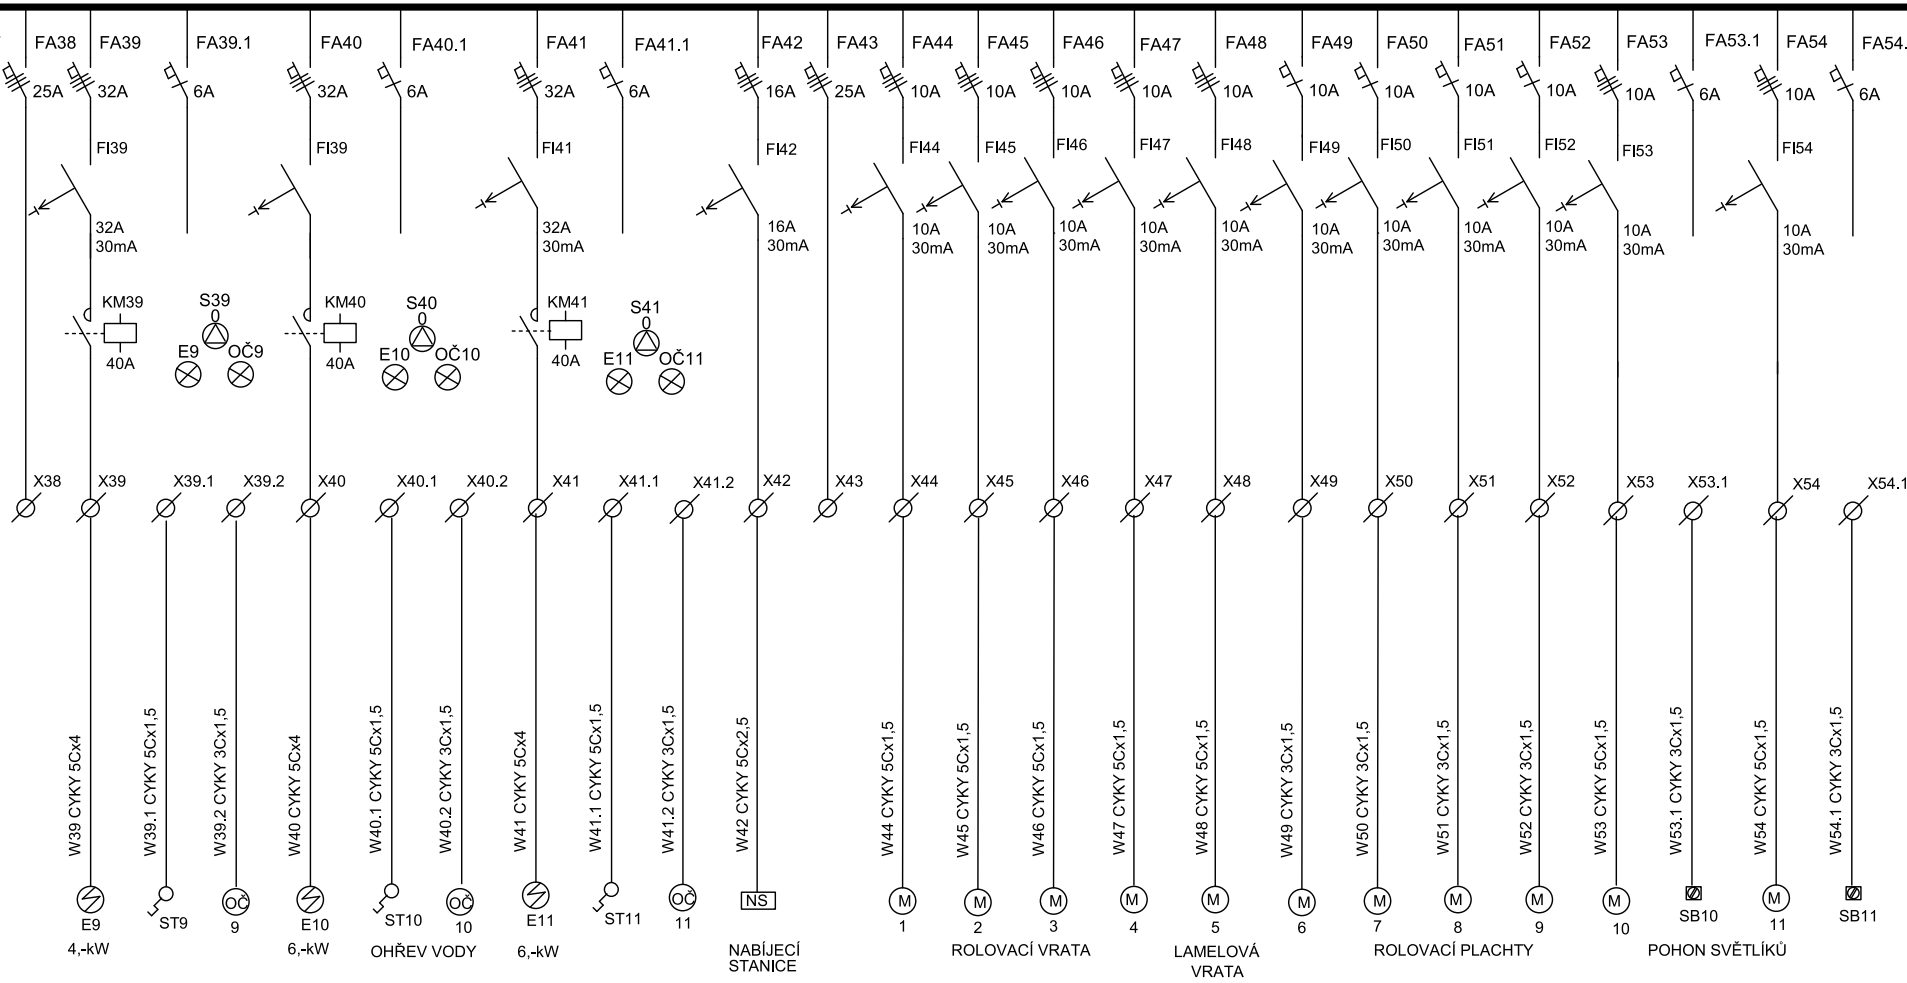
FA38
FA39
FA39.1
FA40
FA40.1
FA41
FA41.1
FA42
FA43
FA44
FA45
FA46
FA47
FA48
FA49
FA50
FA51
FA52
FA53
FA53.1
FA54
FA54.
25A
32A
6A
32A
6A
32A
6A
16A
25A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
6A
10A
6A
FI39
FI39
FI41
FI42
FI44
FI45
FI46
FI47
FI48
FI49
FI50
FI51
FI52
FI53
FI54
32A
30mA
32A
30mA
16A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
KM39
40A
S39
0
E9
OČ9
KM40
40A
S40
0
E10
OČ10
KM41
40A
S41
0
E11
OČ11
X38
X39
X39.1
X39.2
X40
X40.1
X40.2
X41
X41.1
X41.2
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
X50
X51
X52
X53
X53.1
X54
X54.1
W39 CYKY 5Cx4
W39.1 CYKY 5Cx1,5
W39.2 CYKY 3Cx1,5
W40 CYKY 5Cx4
W40.1 CYKY 5Cx1,5
W40.2 CYKY 3Cx1,5
W41 CYKY 5Cx4
W41.1 CYKY 5Cx1,5
W41.2 CYKY 3Cx1,5
W42 CYKY 5Cx2,5
W44 CYKY 5Cx1,5
W45 CYKY 5Cx1,5
W46 CYKY 5Cx1,5
W47 CYKY 5Cx1,5
W48 CYKY 5Cx1,5
W49 CYKY 3Cx1,5
W50 CYKY 3Cx1,5
W51 CYKY 3Cx1,5
W52 CYKY 3Cx1,5
W53 CYKY 5Cx1,5
W53.1 CYKY 3Cx1,5
W54 CYKY 5Cx1,5
W54.1 CYKY 3Cx1,5
E9
4,-kW
ST9
OČ
9
E10
6,-kW
ST10
OČ
10
OHŘEV VODY
E11
6,-kW
ST11
OČ
11
NS
NABÍJECÍ
STANICE
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
ROLOVACÍ VRATA
LAMELOVÁ
VRATA
M
6
M
7
M
8
M
9
M
10
ROLOVACÍ PLACHTY
SB10
M
11
SB11
POHON SVĚTLÍKŮ

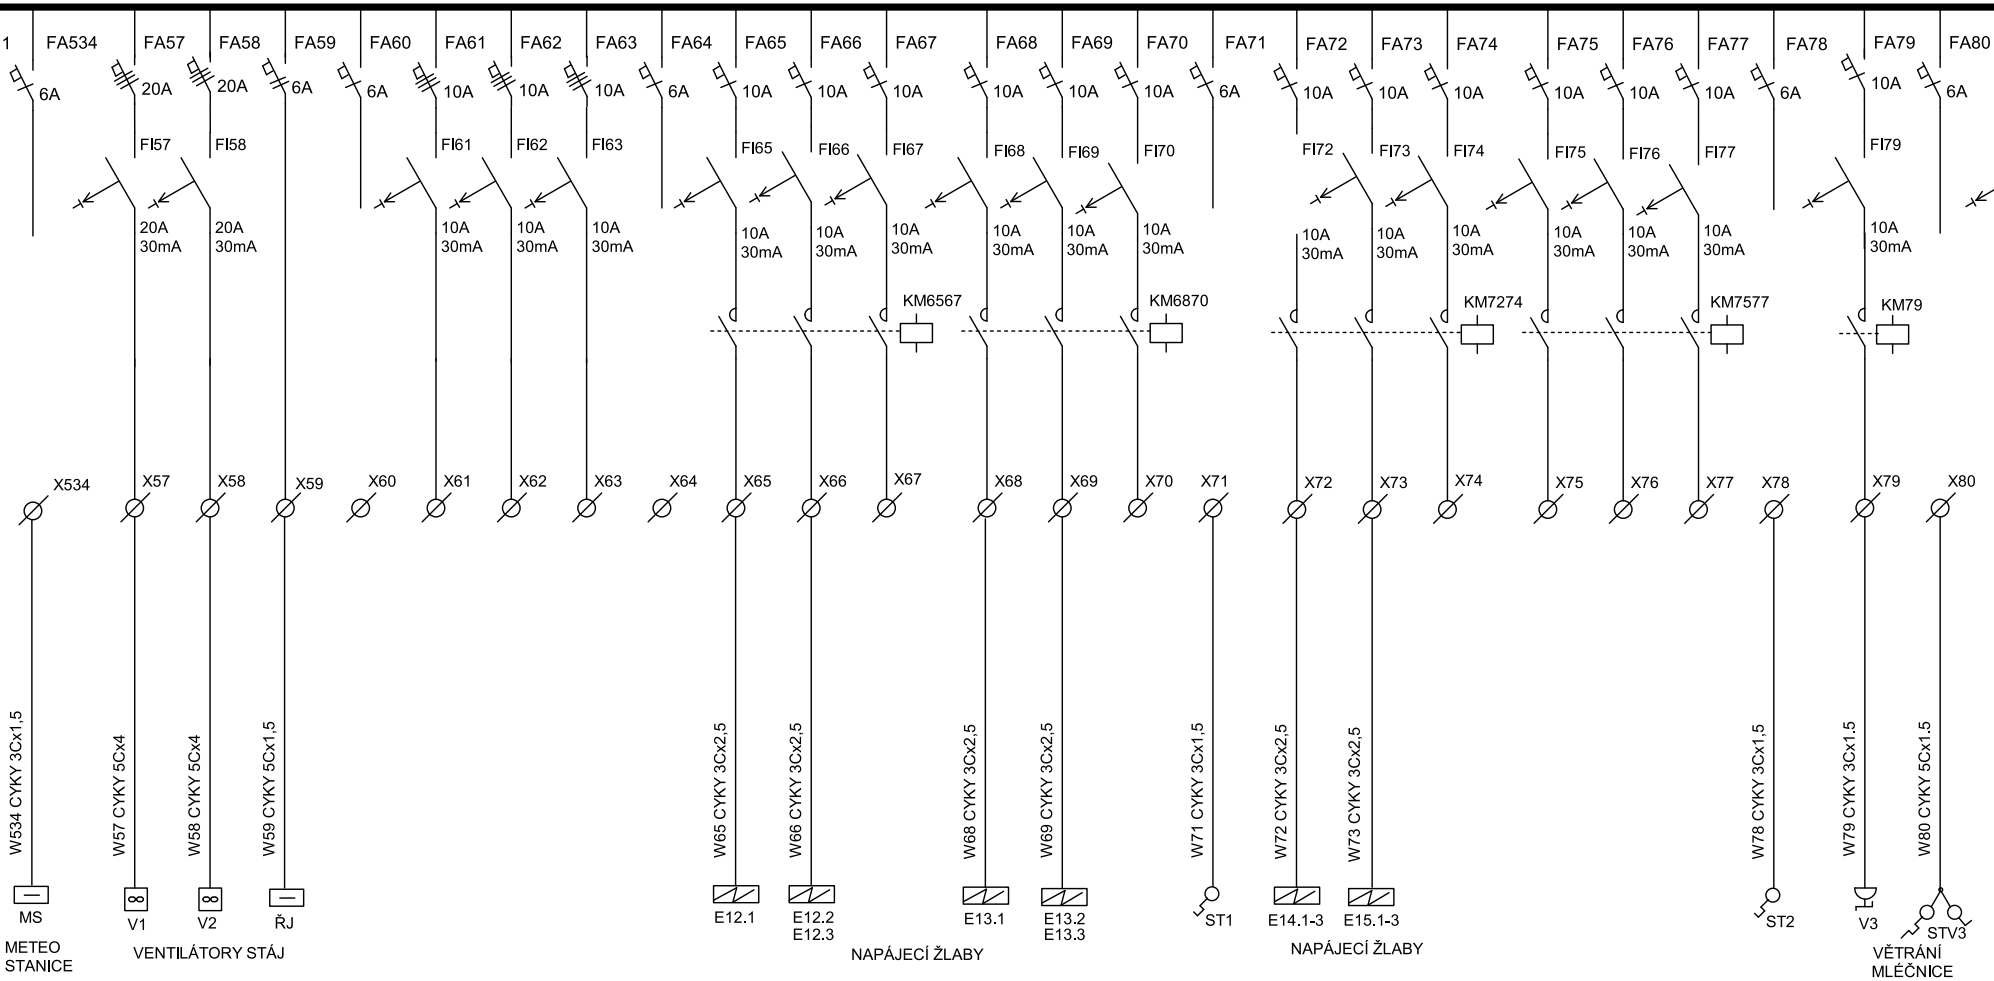
1
FA534
FA57
FA58
FA59
FA60
FA61
FA62
FA63
FA64
FA65
FA66
FA67
FA68
FA69
FA70
FA71
FA72
FA73
FA74
FA75
FA76
FA77
FA78
FA79
FA80
6A
20A
20A
6A
6A
10A
10A
10A
6A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
6A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
6A
10A
6A
FI57
FI58
FI61
FI62
FI63
FI65
FI66
FI67
FI68
FI69
FI70
FI72
FI73
FI74
FI75
FI76
FI77
FI79
20A 30mA
20A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
10A 30mA
KM6567
KM6870
KM7274
KM7577
KM79
X534
X57
X58
X59
X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71
X72
X73
X74
X75
X76
X77
X78
X79
X80
W534 CYKY 3Cx1,5
W57 CYKY 5Cx4
W58 CYKY 5Cx4
W59 CYKY 5Cx1,5
W65 CYKY 3Cx2,5
W66 CYKY 3Cx2,5
W68 CYKY 3Cx2,5
W69 CYKY 3Cx2,5
W71 CYKY 3Cx1,5
W72 CYKY 3Cx2,5
W73 CYKY 3Cx2,5
W78 CYKY 3Cx1,5
W79 CYKY 3Cx1,5
W80 CYKY 5Cx1,5
MS
V1
V2
ŘJ
E12.1
E12.2
E12.3
E13.1
E13.2
E13.3
ST1
E14.1-3
E15.1-3
ST2
V3
STV3
METEO
STANICE
VENTILÁTORY STÁJ
NAPÁJECÍ ŽLABY
NAPÁJECÍ ŽLABY
VĚTRÁNÍ
MLÉČNICE

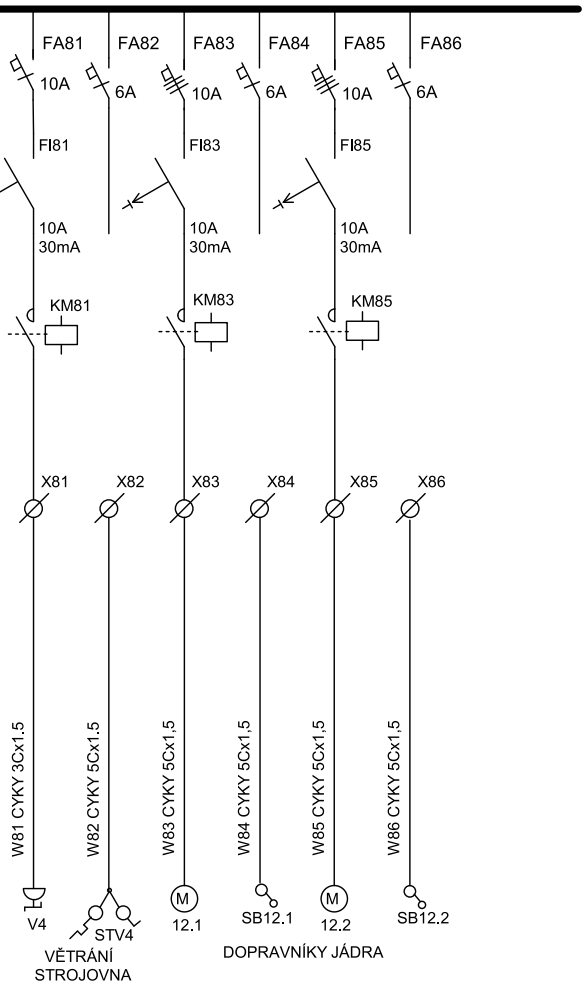
FA81
FA82
FA83
FA84
FA85
FA86
10A
6A
10A
6A
10A
6A
FI81
FI83
FI85
10A
30mA
10A
30mA
10A
30mA
KM81
KM83
KM85
X81
X82
X83
X84
X85
X86
W81 CYKY 3Cx1.5
W82 CYKY 5Cx1.5
W83 CYKY 5Cx1,5
W84 CYKY 5Cx1,5
W85 CYKY 5Cx1,5
W86 CYKY 5Cx1,5
M
M
V4
STV4
12.1
SB12.1
12.2
SB12.2
VĚTRÁNÍ
STROJOVNA
DOPRAVNÍKY JÁDRA

ROZVADĚČ R01

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
KRYTÍ: IP54, IP20
PŘÍVOD: SPODEM
VÝVOD: HOREM

AGP nova spol. s r.o. Projektová a obchodní spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel.: +420 387 021 812 Fax: +420 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz	DIVIZE: Zemědělské stavby a dojící technologie
Vypracoval Vochozka P.	Odpovědný projektant Vochozka P.	Tel.: + 420 602 118 617 E-mail: vochozka@agpnova.cz	Autorizoval ING.PARÝZKOVÁ

Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE A SKLADU, BOBROVÁ	Obecní úřad	BOBROVÁ
	Kraj	VYSOČINA
	Datum	01/2025
Místo stavby: BOBROVÁ	Formát	8xA4
	Měřítko	
	Číslo zakázky	25/02.03
Investor: Bobrovská, a.s. 592 55 BOBROVÁ 308	Stupeň VŘ	Objekt SO01
Příloha: **EI - ROZVADĚČ R01**	Číslo výkresu	**D.1.4.7- 8**